



4 提供遮陽篷框架高於人行道的高度。最低 8 英尺 0 英寸。

工作範圍：

為了符合違規通知 2023 _____ 並符合遮陽篷特赦計劃。

對未經許可安裝的遮陽篷進行合法化。地址：_____

遮陽篷尺寸為 16 英尺 x 1.5 英尺 x 0.5 英尺。遮陽篷是：_____

(圈選一種)：帶照明 或 不帶照明

表索引：

- 第 1 頁 - 罩子/遮陽篷前面
- 第 2 頁 - 遮陽篷側面
- 第 3 頁 - 遮陽篷附件
- 第 4 頁 - 整體建築正面圖


5

提供遮陽篷深度。



6

提供人行道的寬度（從建築物到路緣邊緣）。

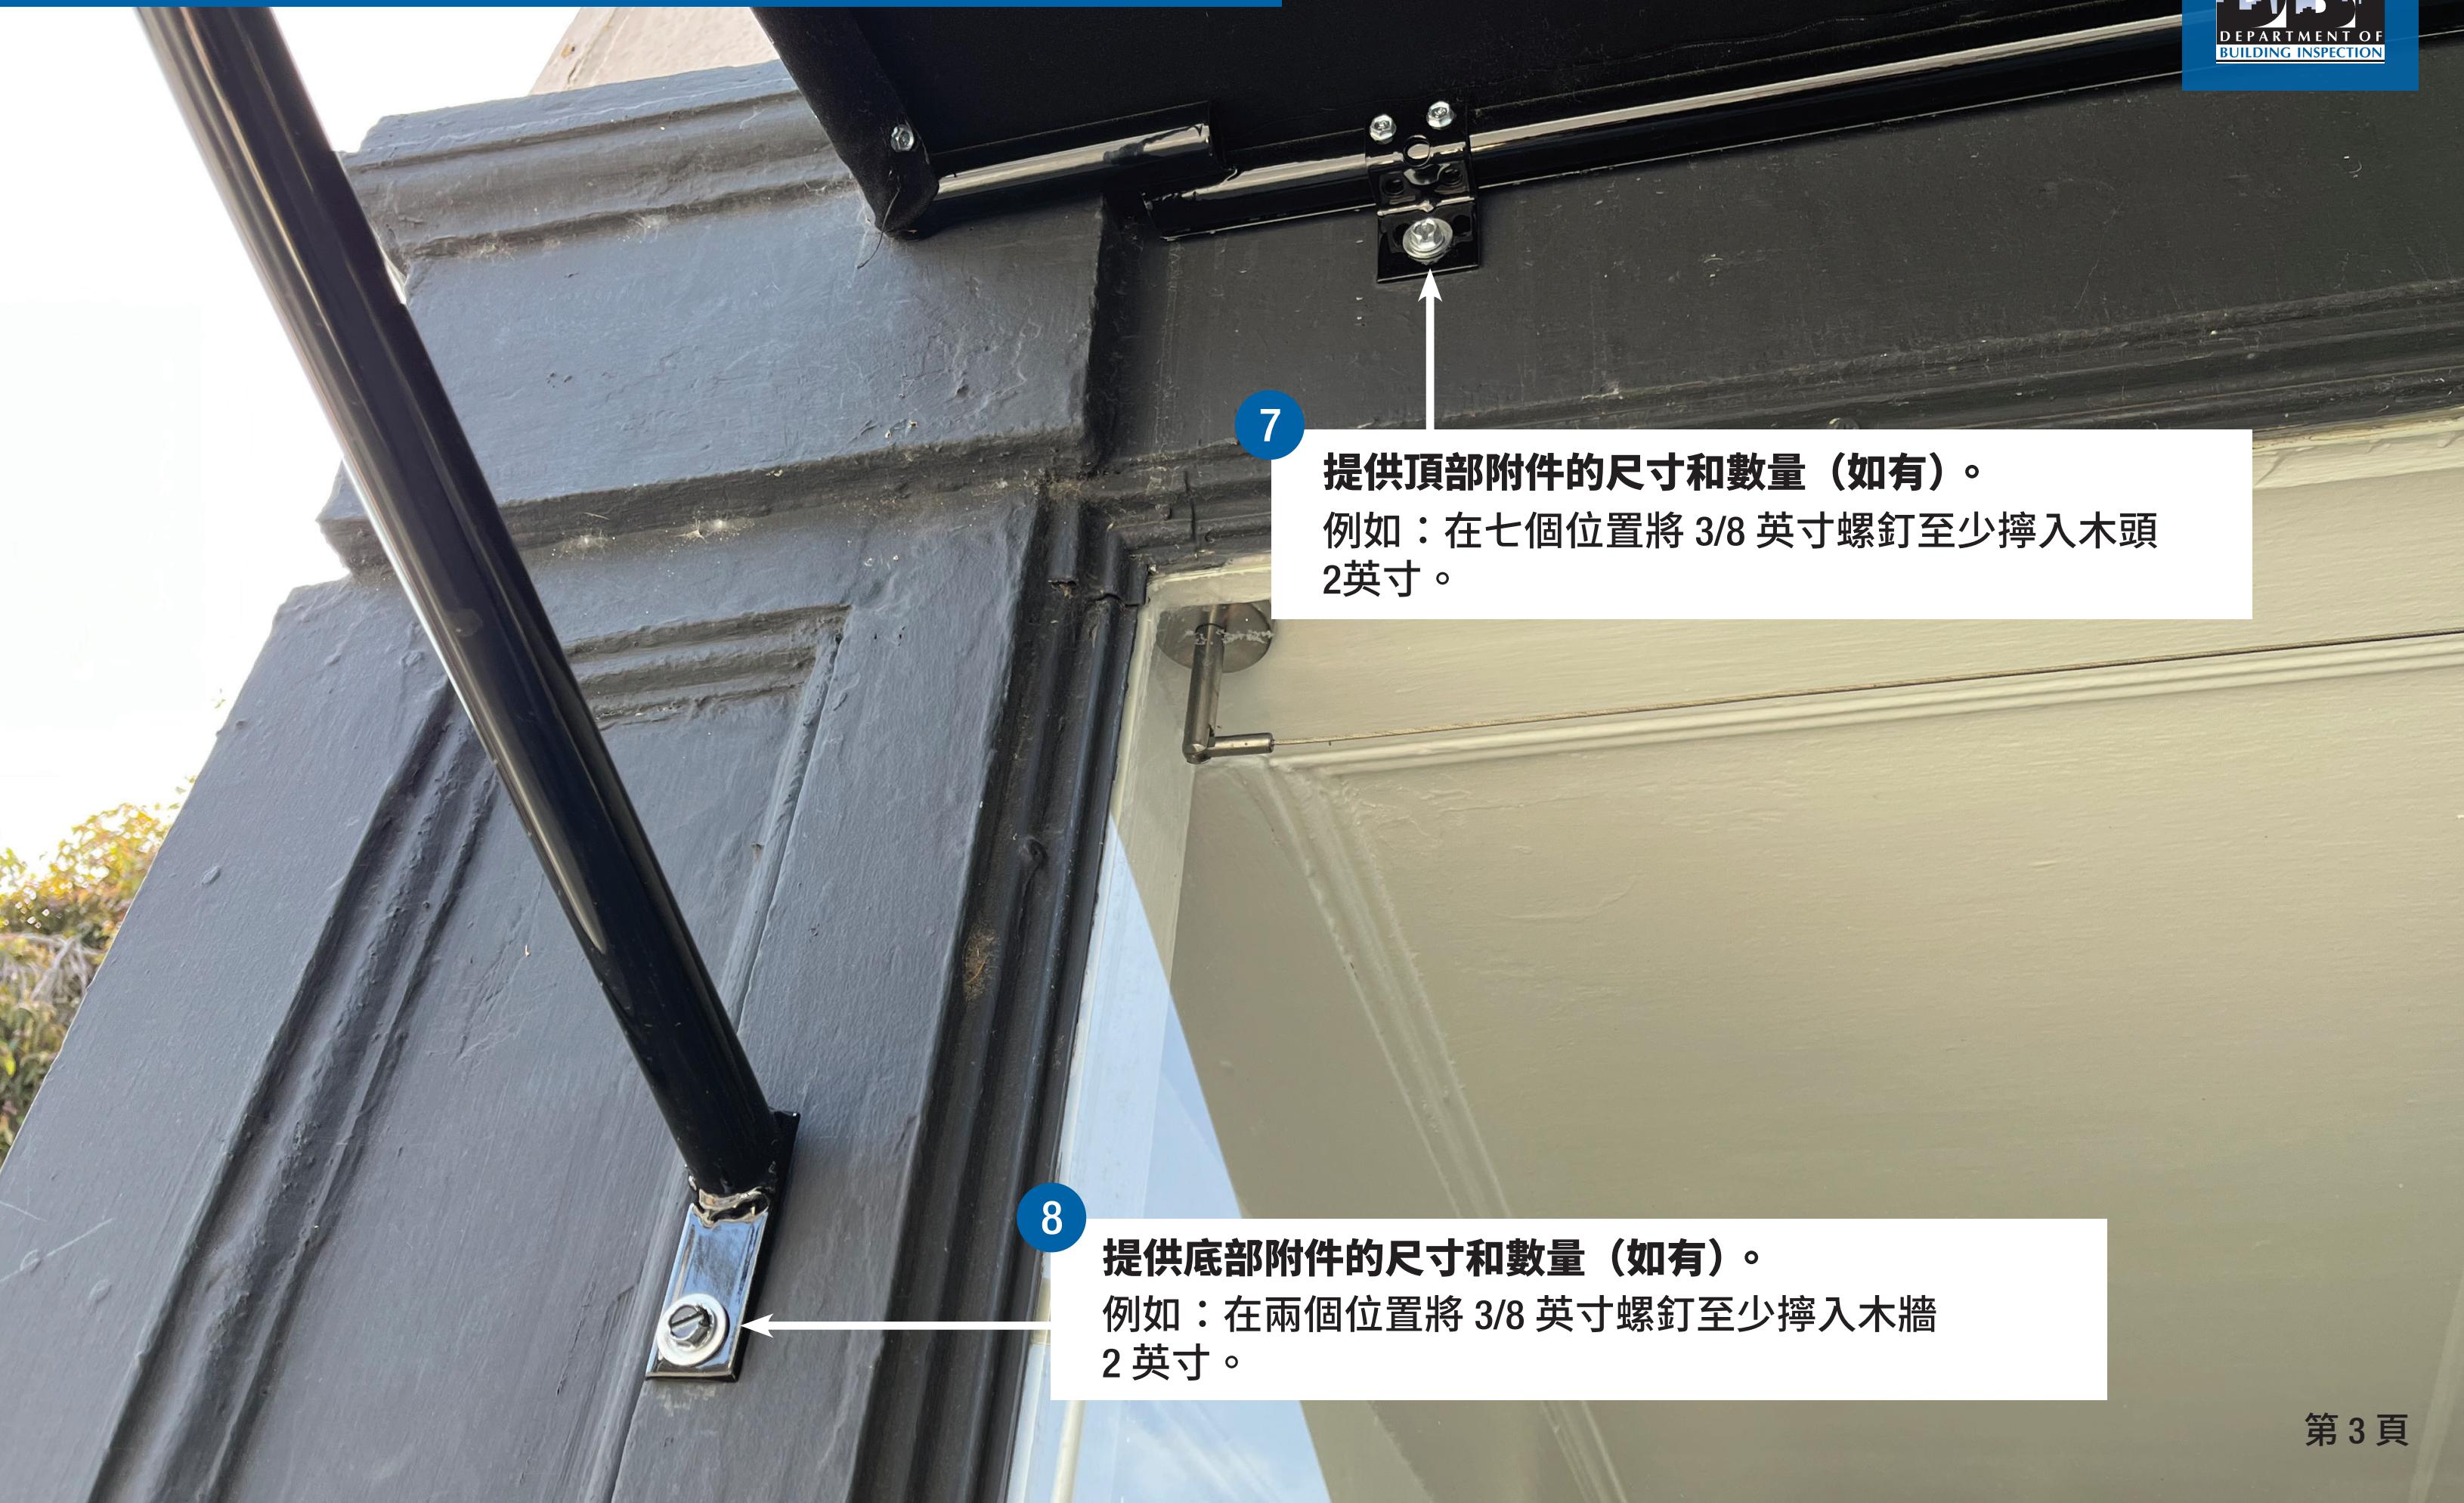

7

提供頂部附件的尺寸和數量 (如有)。

例如：在七個位置將 3/8 英寸螺釘至少擰入木頭 2 英寸。

8

提供底部附件的尺寸和數量 (如有)。

例如：在兩個位置將 3/8 英寸螺釘至少擰入木牆 2 英寸。

遮陽篷許可示例帶尺寸照片



如果是，請提供第三層以下各層樓的每個窗戶的窗台底部到人行道的高度。若超過三層，最高只測量至第三層。

如果否，請注明商業空間上方的窗戶不是臥室窗戶。



10

註明商業單位上方樓層的窗戶是否為臥室窗戶。

如果建築物在遮陽篷上方設有火災逃生梯，請展示並標記遮陽篷擋板以容納可拉下的梯子。

9